


TETRA-Sirenen-Einheit TETRAFX1

Bedienungsanleitung



(Abbildung ähnlich, Sabotagekontakt und roter Funktionstaster nicht abgebildet)

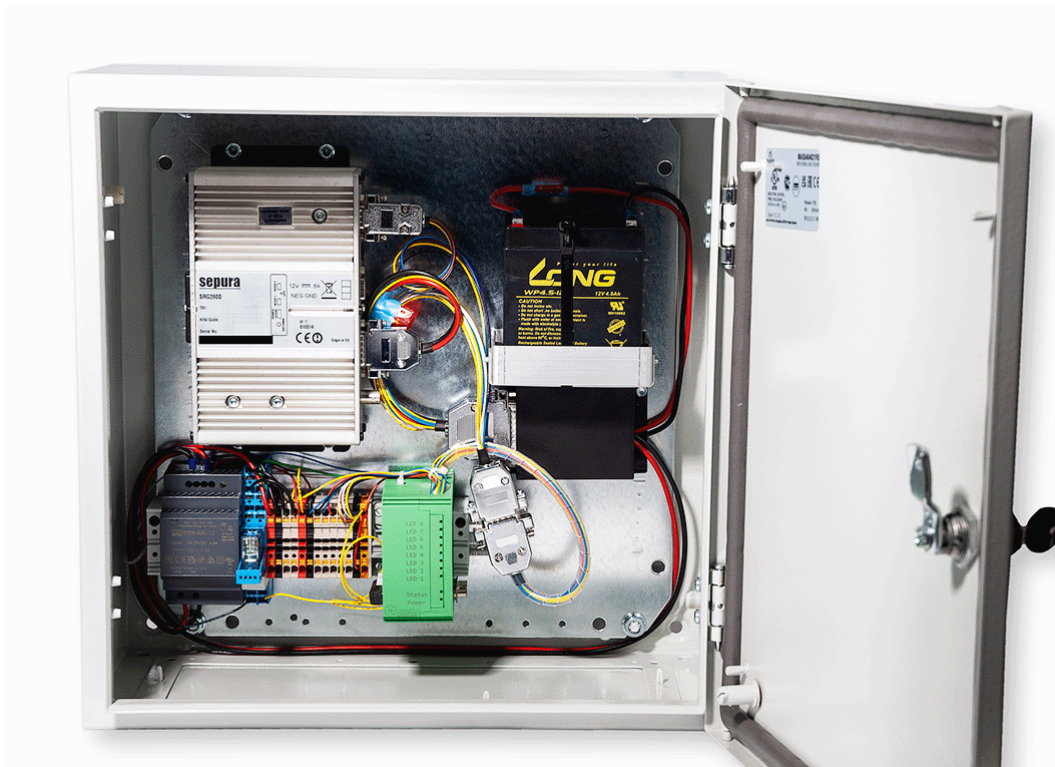

FunkTronic
Kompetent für Elektroniksysteme

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Bestellinformationen..... | 3 |
| 2. TETRAFX1..... | 4 |
| 2.1. Anzeige-LEDs..... | 5 |
| 2.2. Relais-Ausgänge..... | 6 |
| 2.3. Verbindungskabel 542899 - MTM800FuG ET..... | 7 |
| 2.4. Verbindungskabel 542897/542898 - SRG3900/SCG22..... | 7 |
| 2.5. Lageplan Schaltschrank 230V-Version..... | 8 |
| 2.6. Lageplan Schaltschrank 24V-Version ohne Akku..... | 8 |
| 2.7. Verdrahtungsplan Schaltschrank 230V-Version..... | 9 |
| 2.8. Verdrahtungsplan Schaltschrank 24V-Version ohne Akku..... | 9 |
| 3. TETRA-Sirenensteuerempfänger..... | 10 |
| 3.1. Technische Daten (TSE im Schaltschrank)..... | 11 |
| 4. Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX..... | 12 |
| 4.1. Konfigurationsmöglichkeiten..... | 12 |
| 4.2. Beispiele zur Steuerung über GSSI/Sub..... | 14 |
| 4.3. Beispielprogrammierung einer Sturmwarnleuchte..... | 15 |
| 4.4. Verwendung der Timer..... | 16 |
| 4.5. Statusversand und Bewertungszeiträume..... | 18 |
| 4.6. Netz-Abhängigkeit eines Sammelstöreingangs..... | 19 |
| 4.7. Infotext..... | 20 |
| 4.8. Texterklärungen – Systemflags..... | 21 |
| 5. Firmware-Update der TETRAFX..... | 22 |
| 6. Anforderungen an das TETRA-Funkgerät..... | 23 |
| 6.1. Programmierung Sepura SRG3900/SCG2229..... | 23 |
| 6.2. Programmierung Motorola MTM800 FuG ET..... | 23 |
| 7. Revisionsvermerke..... | 24 |

1. Bestellinformationen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 542100 | TETRA-Sirenen-Einheit TETRAFX1, für 230V AC-Netzanschluss |
| 542200 | TETRA-Sirenen-Einheit TETRAFX1, für 24V DC-Anschluss (Abbildung auf Titelseite ähnlich) (Das funkgerätespezifische Anschlusskabel mit Stromversorgung und Datenverbindung ist im Lieferumfang enthalten. Bitte geben Sie den zu verwendenden Funkgerätetyp an: MTM800 FuG ET / SRG3900 / SCG22) |
| 542000 | TETRAFX1 Logikplatine im Hutschienengehäuse, inkl. Relaisplatine (Abbildung unten ähnlich) |
| 542001 | TETRAFX1 Logikplatine im Hutschienengehäuse, ohne Relaisplatine |



2. TETRAFX1

TETRAFX1 bezeichnet die zentrale Logikplatine des FunkTronic TETRA-Sirenensteuerempfängers und ist als solche auch einzeln im praktischen grünen Gehäuse zur Hutschienenmontage erhältlich.

Sie bietet standardmäßig u.a. folgende Funktionen:

- Auswertung von SDS-TL Callout-Alarmierungen über GSSI + Sub-Adresse (inkl. Unterstützung für mSDS)
- bis zu 128 Kombinationen von alarmierbaren Sub-Adressen mit zugehöriger GSSI
- bis zu 74 zur Alarmierung authentifizierte ISSIs (mit Wahlmöglichkeit normal/BBK)
- Statusrückmeldungen als Callout-Info-PDU oder normaler Status-SDS
- einstellbare min. und max. Verzögerungszeit der zufallsverzögerten SDS-Status
- bis zu 8 konfigurierbare Ziel-ISSIs als Status-Empfänger
- vorprogrammierte Sirenensequenzen für Feuer, Katastrophenwarnung, Entwarnung, Probe kurz und Probe lang mit frei definierbaren Verzögerungszeiten
- maximal 10 Slots für Sirenensequenzen
- konfigurierbare Sperrzeit zwischen Sirenensequenzen
- Verwaltung von insgesamt bis zu 100 unterschiedlichen Eingangsfunktionen
- Verwaltung von insgesamt bis zu 100 unterschiedlichen Ausgangsfunktionen
- 8 konfigurierbare Eingänge (1 Eingang standardmäßig nach Masse, 7 Eingänge potentialfrei)
- 6 konfigurierbare Relais-Ausgänge (bei zukünftigem Bedarf erweiterbar ausgelegt)
- Status-Anzeige über 10 LEDs (Power, Status und I/O 1-8)
- gut erkennbarer roter Prüf-Taster mit Sicherheitsverzögerung zum einfachen Funktionstest von Logikeinheit+Sirene

Hinweise zur Konfiguration mit der zugehörigen Programmiersoftware finden Sie im entsprechenden Kapitel 4.Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX.

2.1. Anzeige-LEDs

Die Anzeige der LED-Leiste bietet folgende Informationen:

- **Power-LED:** Zustandsanzeige

blinkt grün: Zustand OK

blinkt rot: Fehlerzustand aktiv

(genauer Zustand an LEDs 1-8 abzulesen)


- **Status-LED:** zeigt Verbindungsstatus des Digitalfunkgeräts an

LED aus: keine Verbindung

LED gelb: Antwort erhalten, aber SIM noch nicht erkannt (SIM-Fehler)

LED blau: nicht im TMO-Netz eingebucht

LED grün: OK

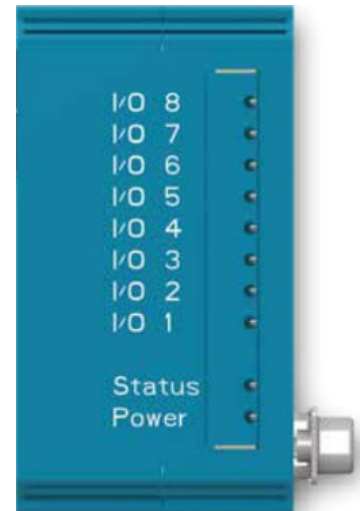

- **I/O-LEDs 1-8:** je nach Farbe der LEDs werden folgende Zustände angezeigt:

ROT Fehler

- 1: TETRAFX1-Fehler (Temperatursensor defekt oder EEPROM-Fehler)
- 2: Rücklese-/Verbindungsfehler (zu anderen Hardware-Modulen)
- 3: Rücklese-Fehler Sirenen-Steuerausgang
- 4: Akku-Fehler (Akku nicht erkannt oder Ladefehler)
- 5: Stromnetz-Fehler bzw. fehlende Eingangsspannung (DC-Version)

GELB Warnung

- 1: Temperatur außerhalb des spezifizierten Bereichs (Bereich konfigurierbar, ab Werk bei $T > 55\text{ °C}$)
- 2: Akku unterhalb der Mindestspannung
- 3: niedrige Akkukapazität (derzeit nicht implementiert)
- 4: Datei aus neuerer Firmware wurde geladen (d.h. möglicherweise werden nicht alle Funktionen unterstützt)

GRÜN Statusanzeige


- 1: Sirenenausgang aktiv
- 2: Sirenensequenz aktiv (inkl. darauf folgende Sperrzeit)
- 3: Akkuladen aktiv
- 4: testweises Akku-Teilentladen aktiv (derzeit nicht implementiert)

BLAU Eingänge 1-8 aktiv

VIOLETT Ausgänge (Relais) 1-6 aktiv


Die I/O-LEDs wechseln Ihre Anzeige zyklisch. Zustandsänderungen werden priorisiert angezeigt. Komfortablere und genauere Angaben zu Fehlern, Warnungen und Status können Sie bei Bedarf über die Infotext-Seite unserer Programmiersoftware Prog_TETRAFX1 einsehen, z.B. zur weiteren Unterscheidung eines gemeldeten Fehlers. (Fehler: Verweis nicht gefunden Fehler: Verweis nicht gefunden)

2.2. Relais-Ausgänge

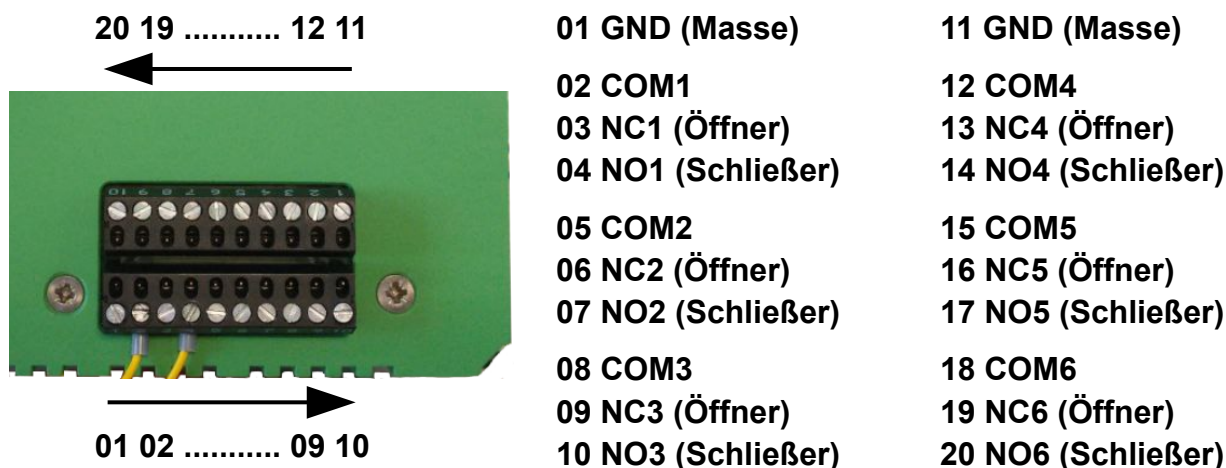


In den TSEs (Schaltschrankversionen) ist Relais-Ausgang 1 bereits ab Werk zum Sirenen-Relais durchverdrahtet und vorkonfiguriert, d.h. Klemme02 wird bei aktiver Sirenentastung auf Klemme04 durchgeschaltet.


2.3. Verbindungskabel 542899 - MTM800FuG ET

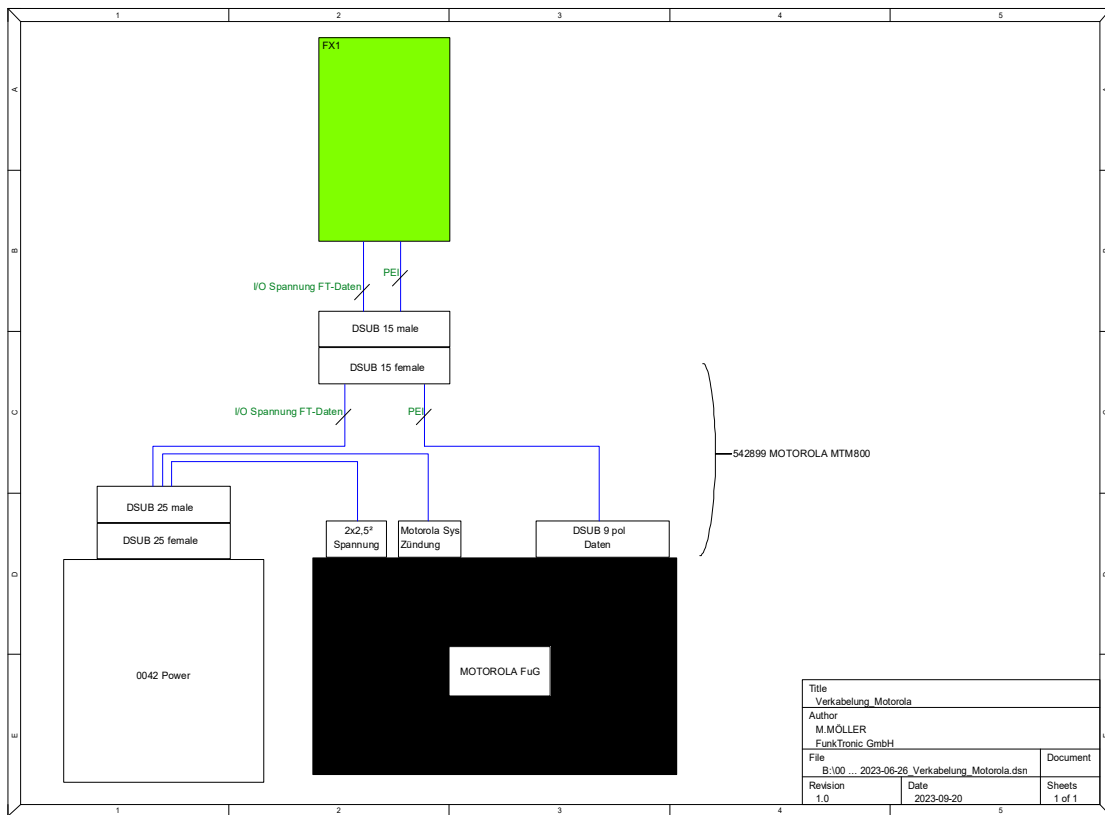


2.4. Verbindungskabel 542897/542898 - SRG3900/SCG22

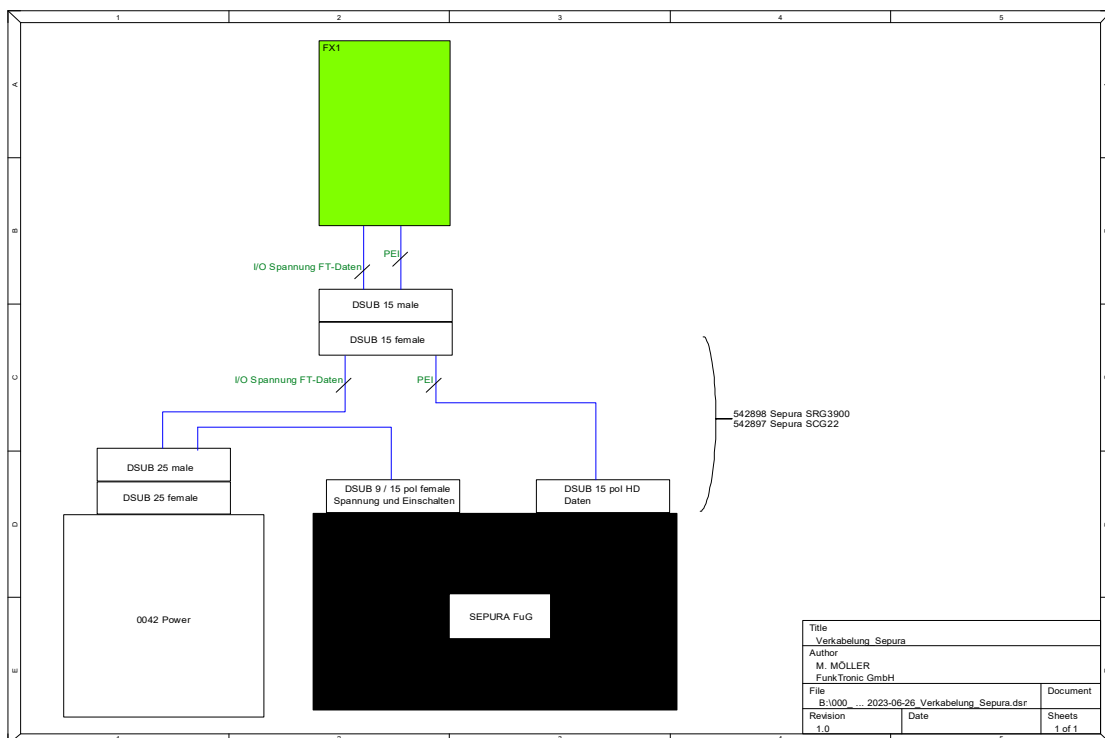


2.5. Lageplan Schaltschrank 230V-Version

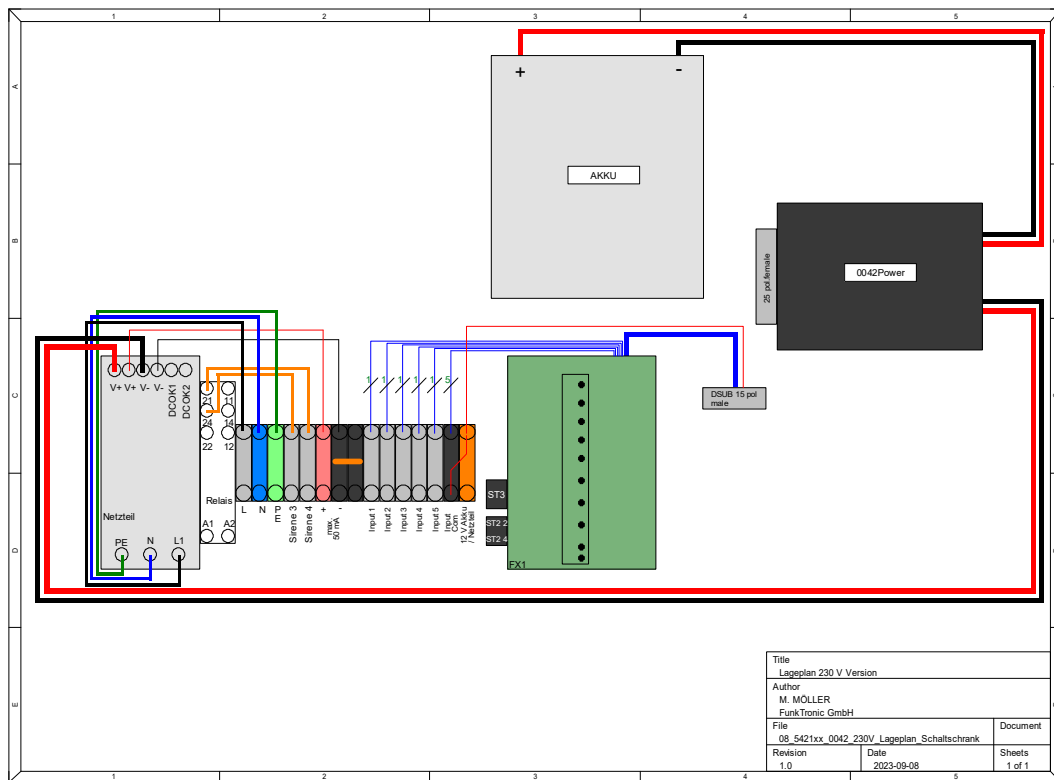


2.6. Lageplan Schaltschrank 24V-Version ohne Akku

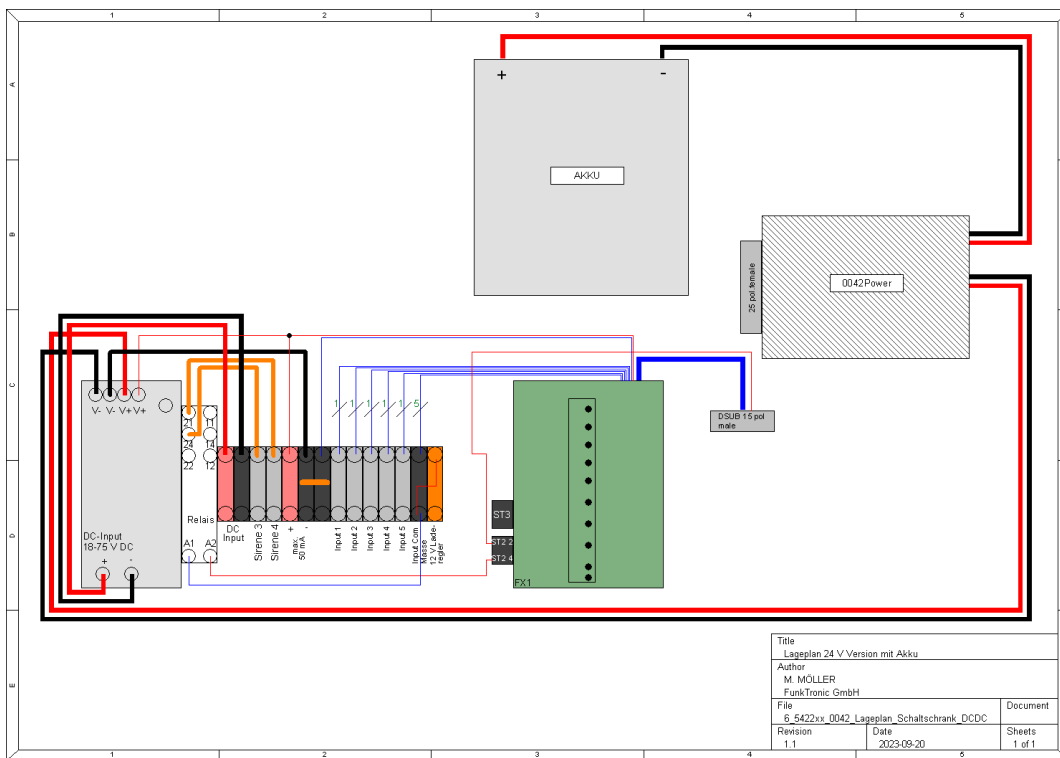

2.7. Verdrahtungsplan Schaltschrank 230V-Version

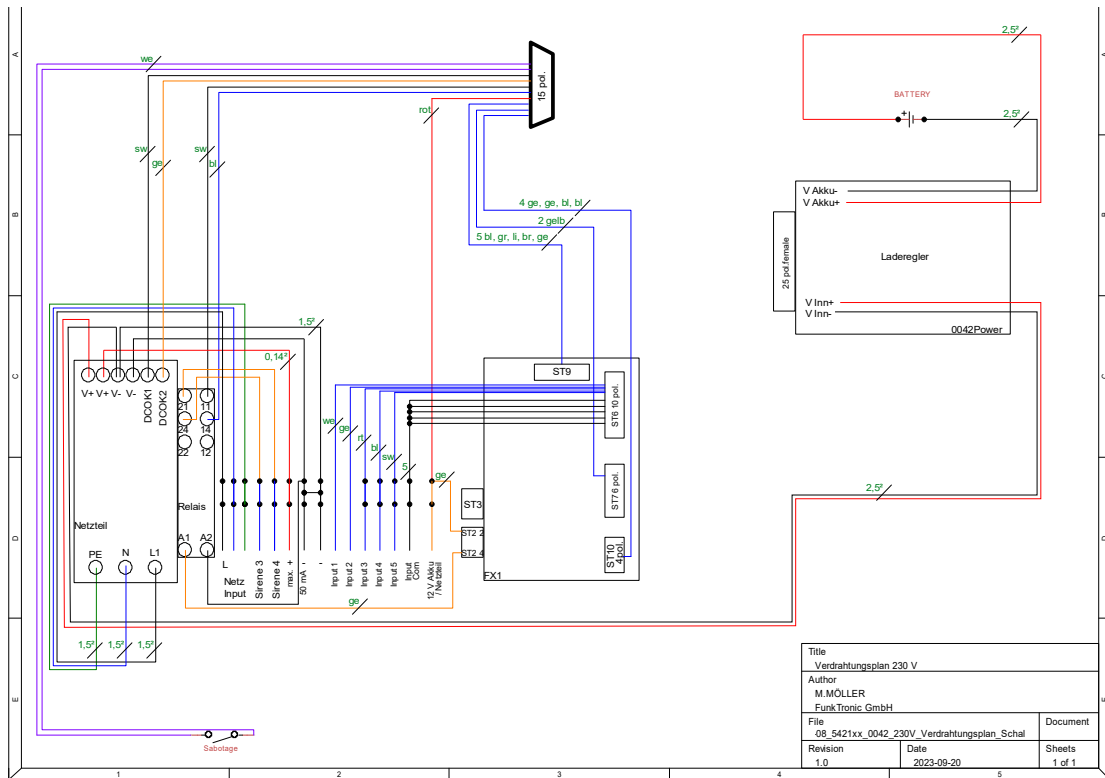

2.8. Verdrahtungsplan Schaltschrank 24V-Version ohne Akku

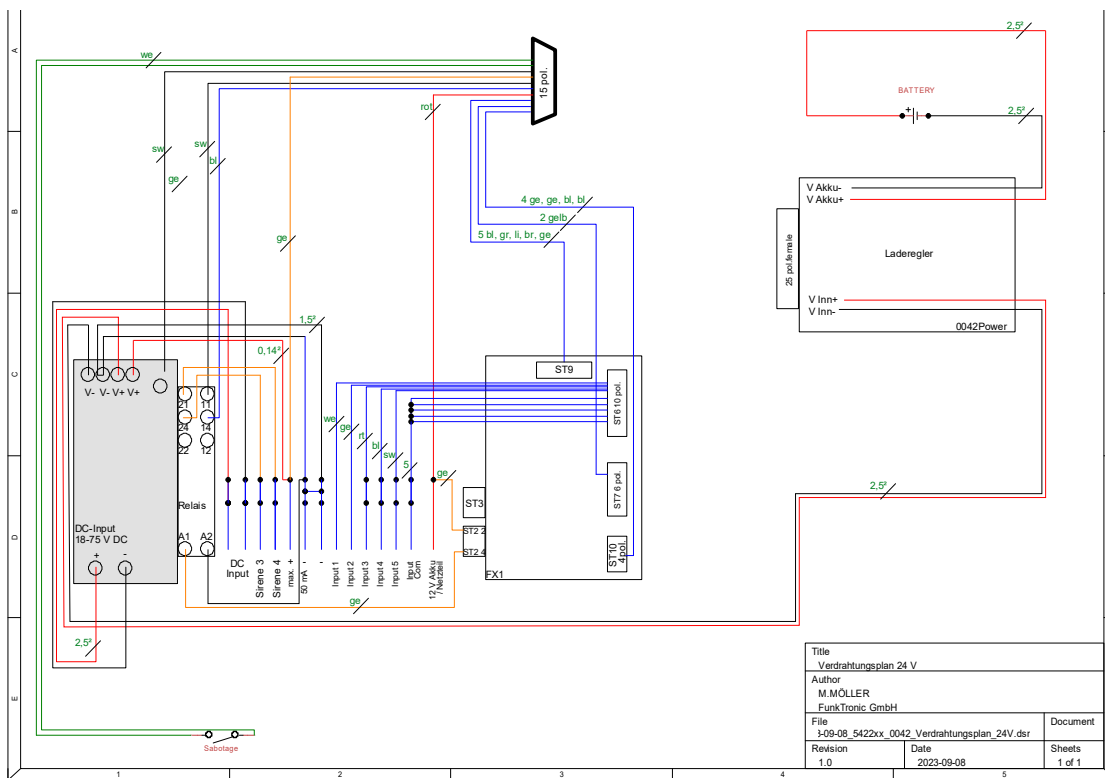

3. TETRA-Sirenensteuerempfänger

Die TETRA-Sirenen-Einheit (TSE) besteht in der Standardversion aus folgenden Komponenten:

- zentrale Logikeinheit TETRAFX1 im grünen Hutschienengehäuse (siehe 2.TETRAFX1) mit diversen Schnittstellen und logischen Ein- und Ausgängen (GPIOs)
- Powerplatine zur Spannungsüberwachung, interne Stromversorgung und geregeltes Laden des Akkus
- Ausgang für Sirenenrelais
- dedizierte Systemeingänge für Spannungsüberwachung, Türkontakt, Sirenenrelais-Rücklesen, Temperatursensor (intern oder extern über einen der frei wählbaren Eingänge)
- in der Standardversion 5 weitere potentialfreie Eingänge, z.B. für analogen Fernwirkempfänger, Hand-Feuermelder usw.
- fertige Verkabelung der Systemkomponenten TETRAFX1, Powerplatine, Akku, Türkontakt (Sabotagealarm) sowie Spannungsversorgung und -überwachung
- funkgerätspezifische Anschlusskabelpeitsche

Der TETRA-Sirenensteuerempfänger wird vormontiert im Schaltschrank geliefert. Der Schaltschrank ist mit einem Schließsystem ausgestattet und die Schaltschrankunterseite kann auf Wunsch gegen äußeren Zugang gesichert werden.

Zur einfachen Präparierung für die finale Einsatzart kann die interne Montageplatte mit allen vorbereiteten Aufbauten einfach herausgenommen und später wieder eingesetzt werden. Da Ort und Art der verwendeten Durchführungen für den Antennenanschluss je nach Installationsart variieren, sehen wir diese nicht per se vorab vor. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie wiederkehrende Anforderungen an die Durchführungsart haben, die effizienter bei uns vorbereitet werden könnten.

Konsultieren Sie bitte auch unsere beiliegende Installationsanweisung mit der Beschreibung der internen Anschlüsse, Verdrahtungen und Befestigungsbohrungen.

3.1. Technische Daten (TSE im Schaltschrank)

| | |
|---|---|
| Externe Spannungsversorgung: | 230V AC oder 24V/12V DC |
| Verbautes Netzteil (230V): (bzw. verbauter DC/DC-Wandler bei 24V) | 12V 5A (60W) |
| Standardmäßig verbaute Akkukapazität: | 12V / 4,5 Ah (ca. 90x70x101 mm, 230V-Version) |

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (ohne Funkgerät): | ca. 60-80 mA |
| Akkubetriebsdauer (bis MRT-Abschaltung): | ca. 8-12h bei Normaltemperatur (230V-Version) (Version mit eigenem Akku) |

Ausgänge (von Logikmodul TETRA FX1): 6x potentialfreie 3-Kontakt-Umschaltrelais
(belastbar bis 3A/24VDC)

Sirenenrelais (vorverdrahtet in TSE): 1x potentialfreier Schließer
(belastbar bis 8A)

Eingänge (von Logikmodul TETRA FX1): potentialfrei, aktivierbar mit 5-30VDC
Eingangsstrom: 0,5-1,5 mA
(Ausnahme: Eingang 8 ist nach GND aktivierbar)

In TSE vorverdrahtete Eingänge:
Eingang 6: Rücklesekontakt Sirenenrelais
Eingang 7: Netzteil-Ausgang "Spannung OK"
Eingang 8: Türkontakt


Eingänge 1-5 sind im Auslieferungszustand mit einer Seite an +12V verbunden, so dass diese nach GND aktivierbar sind.

| | |
|----------------------------|---|
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +60 °C (Tmax des Akkus) |
| Dimensionen: | ca. 400x400x210 mm |
| Schutzart: | IP66 (bei Installation gemäß Schaltschrankhersteller) |

Bei Aufbau/Installation des Schaltschranks sind die Angaben des jeweiligen Schaltschrankherstellers zu beachten.

4. Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX

Die Konfiguration der TETRA-Sirenen-Einheit bzw. der Logikplatine TETRAFX1 wird über unsere Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX vorgenommen. Zur Verbindung mit der Logikplatine steht eine von außen zugängliche COM-Schnittstelle zur Verfügung, auf die mit einem handelsüblichen USB-COM-Wandler von allen PCs zugegriffen werden kann.

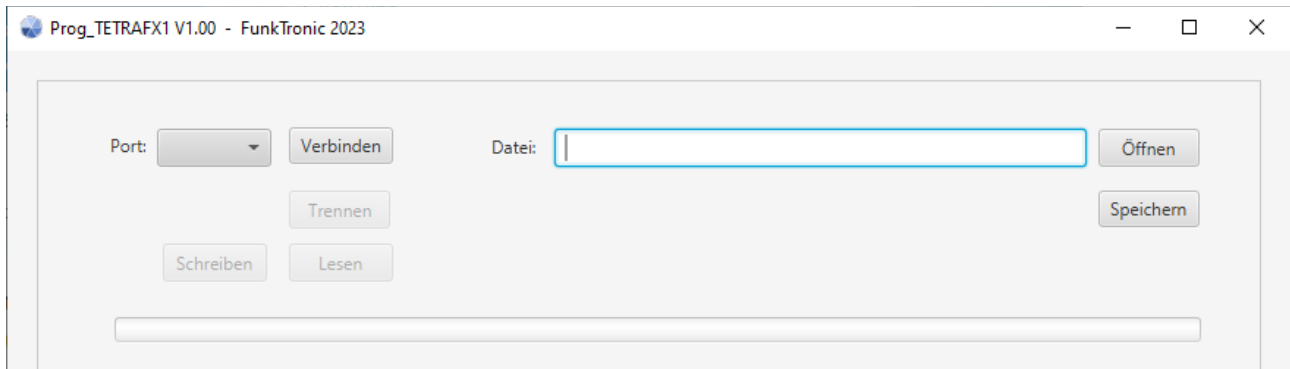

Wählen Sie den gewünschten COM-Port aus und verbinden Sie sich damit. Über die Schaltfläche "Lesen" können Sie die aktuelle Konfiguration auslesen und anzeigen lassen. Nach vorgenommenen Änderungen können Sie den neuen Stand über die Schaltfläche "Schreiben" wieder hochladen. Die Logikplatine startet daraufhin mit den neu gewählten Parametern.

Des Weiteren kann die gewählte Konfiguration über die Schaltfläche "Speichern" für spätere Verwendung als Datei gespeichert und über "Öffnen" wieder geladen werden.

4.1. Konfigurationsmöglichkeiten

Die eigentliche Konfiguration wird über die unterschiedlichen Reiter im unteren Fensterbereich vorgenommen. Die verfügbaren Reiter für Einstellungen sind folgende:

a) Sub-Adressen

Ermöglicht die Definition von bis zu 128 Kombinationen aus GSSI + Sub-Adressen, auf die die TETRAFX regieren soll. Die Sub-Adressen können hierbei wahlweise dezimal oder hexadezimal angezeigt und eingegeben werden. Jeder Sub-Adresse kann einer von 32 logischen TETRA-Eingängen zugeordnet werden, über die dann die unterschiedliche Funktionen ausgelöst werden können. Weiterhin kann hier die max. zufällige Verzögerungszeit für jede GSSI/Sub-Kombination eingestellt werden.

b) ISSIs

Hier können Sie bis zu 74 ISSIs definieren, die berechtigt sind, Funktionen dieser Sirenensteuerung auszulösen. Für jede ISSI kann frei definiert werden, ob es sich um eine ISSI des BBK handelt.

c) Statuswerte

Für die zu versendenden Statuswerte kann hier definiert werden, ob das als Callout-Info-PDU oder als normaler Status geschehen soll. Da das gewünschte Verhalten im Nutzungskonzept festgelegt ist, sollten an der Stelle vorerst keine Änderungen notwendig sein.

d) Statusziel-ISSIs

Die hier hinterlegten ISSIs erhalten die technischen Statusmeldungen der TETRAFX wie z.B. Sabotagealarm (Türkontakt), Netzspannungsabfall, Übertemperatur usw.

e) Eingangsfunktionen

In diesem Reiter können Sie bis zu 100 verschiedenen logischen und physischen Eingängen die auslösbaren Funktionen zuordnen.

f) Ausgangsfunktionen

Definieren Sie hier die Kriterien aufgrund derer die physischen Ausgänge geschaltet werden sollen.

g) Sirenensequenzen

Hier können Sie bis zu 10 verschiedene Sirenensequenzen auswählen. Folgende Sirenensequenzen sind derzeit hinterlegt:

- Feuer (3mal 12sekündiger Impuls, unterbrochen von 2x 12 Sek. Pause)
- Katastrophenalarm/Warnung (60 Sekunden langer Wechsel zwischen 2 Sek. an/aus, "Heulton")
- Entwarnung (60 Sekunden langer Dauerton)
- Probe kurz (4,8s-Impuls)
- Probe lang (12s-Impuls)

h) Allgemeines

Unter Allgemeines können ein paar generelle Einstellungen geändert werden, z.B. zu Alarm-Sperrzeiten und diversen Verzögerungszeiten.

4.2. Beispiele zur Steuerung über GSSI/Sub

| Subadressen | | | | | | | | | | | | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Allgemeines | Konsole |
|-------------|---------|---------------------|----------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|---------|---------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---------|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-128 | | | | | | | |
| GSSIs | | Subadressen Dezimal | | Funktion | | | max. Alarmverzögerung | | | | | | | | | | | | |
| 001: | 1234567 | 10100 | TETRA-Eingang setzen | 1 | aktiv an | 20 | s | | | | | | | | | | | | |
| 002: | 1234567 | 20100 | TETRA-Eingang setzen | 2 | aktiv an | 20 | s | | | | | | | | | | | | |
| 003: | 1234567 | 30100 | TETRA-Eingang setzen | 3 | aktiv an | 20 | s | | | | | | | | | | | | |
| 004: | 2345678 | 41111 | TETRA-Eingang setzen | 4 | an | 0 | s | | | | | | | | | | | | |
| 005: | 2345678 | 41112 | TETRA-Eingang setzen | 4 | aus | 0 | s | | | | | | | | | | | | |

Im Reiter Sub-Adressen werden die auszuwertenden Kombinationen aus Gruppen-SSI und Sub-Adresse hinterlegt und mit einem logischen TETRA-Eingang verknüpft. Die Option "aktiv an" bedeutet, dass dieser logische Eingang immer bei Erhalt neu gesetzt wird. Für jede Subadresse kann hier zusätzlich die gewünschte Zufallsverzögerungszeit eingetragen werden.

Jedem logischen Eingang kann unter "Eingangsfunktionen" je eine bestimmte Sirenensequenz zugeordnet werden.

| Subadressen | | | | | | | | | | | | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Allgemeines | Konsole |
|-------------|---------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|--|--|-------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---------|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | | | | | | | | | | |
| 001: | Softwareeingangsplatine 1 TETRA | | Eingang 1 | 0>1 | Sirene | 0 | Ablauf nach MLV (Bayern) | | | | | | | | | | | | |
| 002: | Softwareeingangsplatine 1 TETRA | | Eingang 2 | 0>1 | Sirene | 1 | Ablauf nach MLV (Bayern) | | | | | | | | | | | | |
| 003: | Softwareeingangsplatine 1 TETRA | | Eingang 3 | 0>1 | Sirene | 2 | Ablauf nach MLV (Bayern) | | | | | | | | | | | | |
| 004: | Keine Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005: | Keine Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006: | Interne Eingangsplatine | | Eingang 1 | 0>1 | Sirene | 0 | Ablauf nach MLV (Bayern) | | | | | | | | | | | | |
| 007: | Interne Eingangsplatine | | Eingang 2 | 0>1 | Sirene | 5 | Ablauf nach MLV (Bayern) | | | | | | | | | | | | |

Genauso können auch physikalischen Eingängen die entsprechenden Funktionen zugeordnet werden, wie in Zeilen 6+7 zu sehen.

Im Reiter "Ausgangsfunktionen" haben wir beispielhaft den über Callout steuerbaren logischen TETRA-Eingang Nr. 4 mit einem physischen Relais-Ausgang verknüpft (um z.B. eine Torsteuerung oder ähnliches zu bedienen):

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|---------|--------|
| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Allgemeines | Konsole | |
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| 001: | Interne Relaisplatine | Relais 1 | Virtueller Eingang TETRA | an, wenn Quelle aktiv | Platine 1 | Eingangsnr 4 | | | |
| 002: | keine Funktion | | | | | | | | |

4.3. Beispielprogrammierung einer Sturmwarnleuchte

Die Sturmwarnleuchten haben 3 mögliche Zustände (aus, Starkwindwarnung und Sturmwarnung). Die Sturmwarnleuchten werden wie Sirenen ausgelöst, aber sie verbleiben im letzten Zustand bis ein neuer Zustand ausgelöst wird. Angelehnt an die Sirenenprogramme haben die Programme der Sturmwarnleuchte die (einstellbare) Mindestwartezeit von 120s. Im Beispiel kann die Sturmwarnleuchte über 3 Wege (TETRA, POCSAG und Tasten (Eingänge)) ausgelöst werden:

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------|-------|--------|
| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timer | | |
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| | Auslösender Eingang | | Logik | Ausgelöste Funktion | | | | | |
| 001: | TETRA-Eingang | 1 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | aus | | | | |
| 002: | TETRA-Eingang | 2 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | Starkwind | | | | |
| 003: | TETRA-Eingang | 3 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | Sturm | | | | |
| 004: | Eingang POCSAG | Eingang 1 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | aus | | | | |
| 005: | Eingang POCSAG | Eingang 2 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | Starkwind | | | | |
| 006: | Eingang POCSAG | Eingang 3 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | Sturm | | | | |
| 007: | Interne Eingangsplatine | Eingang 1 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | aus | | | | |
| 008: | Interne Eingangsplatine | Eingang 2 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | Starkwind | | | | |
| 009: | Interne Eingangsplatine | Eingang 3 | 0>1 | Sturmwarnleu.. | Sturm | | | | |

Die gewünschten Relaisausgänge müssen noch mit den internen Statusbits verknüpft werden:

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allger |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|--------|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| Schaltendes Relais | | Schaltkriterium | | | Schaltlogik | | | | |
| 001: | Interne Relaisplatine | Relais 1 | Status | Starkwindausgang | an, wenn Quelle aktiv | | | | |
| 002: | Interne Relaisplatine | Relais 2 | Status | Sturmausgang | an, wenn Quelle aktiv | | | | |

Sollen Rückmeldungen von der Sturmwarnleuchte verwendet werden, dann müssen sie ebenfalls angeschlossen und programmiert werden. Hier ist der Rückmeldekontakt des Schützes für den Starkwindausgang am Eingang 5 und der Rückmeldekontakt des Schützes für den Sturmausgang am Eingang 6 angeschlossen. Bis zu 3 weitere Rückmeldungen können durch die Verwendung der Teilnummern 2-4 verwendet werden. Die Sturmwarnleuchte gilt nur dann als ausgelöst, wenn alle programmierten Rückmeldungen den richtigen Zustand melden.

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines | Infotexte | Kor |
|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | | |
| Auslösender Eingang | | Logik | | Ausgelöste Funktion | | | | | | | |
| 051: | Interne Eingangsplatine | Eingang 5 | 0>1 | Systemeingang | Rückmeldung Starkw... | Systemeingang an | Teilnummer 1 System... | | | | |
| 052: | Interne Eingangsplatine | Eingang 5 | 1>0 | Systemeingang | Rückmeldung Starkw... | Systemeingang aus | Teilnummer 1 System... | | | | |
| 053: | Interne Eingangsplatine | Eingang 6 | 0>1 | Systemeingang | Rückmeldung Sturm | Systemeingang an | Teilnummer 1 System... | | | | |
| 054: | Interne Eingangsplatine | Eingang 6 | 1>0 | Systemeingang | Rückmeldung Sturm | Systemeingang aus | Teilnummer 1 System... | | | | |

4.4. Verwendung der Timer

Die TETRAFX hat 32 Timer und 10 Timersequenzen. Eine Timersequenz ist eine einstellbare Abfolge von Timerausgang an oder aus. Beispielsweise können so Funktionen wie

- Ausgang 5s an
- Ausgang in 5s an
- Ausgang 10x an/aus

realisiert werden. Mehrere Timer können sich eine Sequenz unabhängig voneinander teilen. So ist es mit einer Timersequenz möglich, dass die Timer 1 und 2 unabhängig voneinander ihre Ausgänge für jeweils 5s einschalten. Nach dem Ablauf einer Timersequenz behält der Ausgang seinen letzten Zustand bei. Er geht also nicht automatisch zurück auf aus. Wird ein Timerausgang direkt an- oder ausgeschaltet, dann wird eine ggf. laufende Timersequenz beendet.

Im folgenden Beispiel muss die Taste am Eingang 2 für 5s gedrückt werden. Erst dann wird die Starkwindwarnung ausgelöst.

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines | Infotexte | Kor |
|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | | |
| Auslösender Eingang | | | | Logik | Ausgelöste Funktion | | | | | | |
| 021: | Interne Eingangsplatine | Eingang 2 | 0>1 | Timer | Timernummer 1 | Timer an, Timersequenz 0-9 starten | 0 | | | | |
| 022: | Interne Eingangsplatine | Eingang 2 | 1>0 | Timer | Timernummer 1 | Timer aus, Timerausgang aus | | | | | |
| 023: | Timerausgang | 1 | 0>1 | Sturmwarnleu. | Starkwind | Norm-Ablauf BD-BOS | | | | | |

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | | |
|-------------|------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| Sequenz 0 | Sequenz 1 | Sequenz 2 | Sequenz 3 | Sequenz 4 | Sequenz 5 | Sequenz 6 | Sequenz 7 | Sequenz 8 | Sequenz 9 |
| Unverändert | feste Zeit | 5,0 | Sekunden | An | feste Zeit | 0,1 | Sekunden | Ende | |

In diesem Beispiel wird das Relais 3 durch einen GSSI/Sub Befehl für 5s aktiviert:

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines | Infotexte | Kor |
|---------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | | |
| Auslösender Eingang | | | | Logik | Ausgelöste Funktion | | | | | | |
| 021: | TETRA-Eingang | 1 | 0>1 | Timer | Timernummer 1 | Timer an, Timersequenz 0-9 starten | 0 | | | | |

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | | |
|-------------|------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| Sequenz 0 | Sequenz 1 | Sequenz 2 | Sequenz 3 | Sequenz 4 | Sequenz 5 | Sequenz 6 | Sequenz 7 | Sequenz 8 | Sequenz 9 |
| An | feste Zeit | 5,0 | Sekunden | Aus | feste Zeit | 0,1 | Sekunden | Ende | |

| Subadressen | ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| Schaltendes Relais | | Schaltkriterium | | | Schaltlogik | | | | |
| 011: | Interne Relaisplatine | Relais 3 | Timerausgang | Timernummer 1 | an, wenn Quelle aktiv | | | | |

4.5. Statusversand und Bewertungszeiträume

Der Versand von Statusmeldungen kann aufgeschoben werden bis der zugrundeliegende Zustand für einen bestimmten Bewertungszeitraum anliegt. Dieses Kapitel erklärt die Umsetzung über die Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX. In unserer Musterkonfiguration gem. TSE-Bayernparameter V1.2 sind diese Bewertungszeiträume entsprechend richtig voreingestellt. Im folgenden wird die Funktionsweise am Beispiel dieser Musterkonfiguration beschrieben.

Im Werkzustand sind unter Eingangsfunktionen 11-20 unseren Systemeingängen für die verschiedenen Fehlerzustände die entsprechenden Statusmeldungen direkt zugeordnet. Diese Statusmeldungen können sofort oder zufallsverzögert versendet werden. Die dabei verwendete Zufallszeit ist unter dem Reiter "Allgemeines" einstellbar. Diese direkte Art der Auslösung ist hier noch für den "Systemeingang Einbruch" zu sehen:

| Subadressen | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------|--------|-------------|-----------|---------|
| ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | | | | Ausgangsfunktionen | | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines | Infotexte | Konsole |
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | | | | | |
| Auslösender Eingang | | | Logik | | | Ausgelöste Funktion | | | | | | | | |
| 011: | Systemeingang | Einbruch | 0>1 | Status sofort | 57351 | | | | | | | | | |
| 012: | Systemeingang | Einbruch | 1>0 | Status sofort | 57355 | | | | | | | | | |
| 013: | Systemeingang | Stromnetzfehler | 0>1 | Timer | Timernummer 1 | Timer an, Timersequenz 0-9 starten | 0 | | | | | | | |
| 014: | Systemeingang | Stromnetzfehler | 1>0 | Timer | Timernummer 1 | Timer aus, Timerausgang aus | | | | | | | | |
| 015: | Systemeingang | Batteriefehler | 0>1 | Timer | Timernummer 2 | Timer an, Timersequenz 0-9 starten | 1 | | | | | | | |
| 016: | Systemeingang | Batteriefehler | 1>0 | Timer | Timernummer 2 | Timer aus, Timerausgang aus | | | | | | | | |
| 017: | Systemeingang | Temperaturfehler | 0>1 | Timer | Timernummer 3 | Timer an, Timersequenz 0-9 starten | 2 | | | | | | | |
| 018: | Systemeingang | Temperaturfehler | 1>0 | Timer | Timernummer 3 | Timer aus, Timerausgang aus | | | | | | | | |
| 019: | Systemeingang | Technischer Fehler | 0>1 | Timer | Timernummer 4 | Timer an, Timersequenz 0-9 starten | 3 | | | | | | | |
| 020: | Systemeingang | Technischer Fehler | 1>0 | Timer | Timernummer 4 | Timer aus, Timerausgang aus | | | | | | | | |

Die weiteren Zustände lösen nun unterschiedliche Timer mit den entsprechenden Timersequenzen aus, die die Bewertungszeiträume realisieren. So ist der Bewertungszeitraum für den Stromnetzfehler in Timersequenz 0 hinterlegt (derzeit keine Verzögerung), der Batteriefehler in Timersequenz 1 (Verzögerung von 30 Sekunden, Beispiel s.u.) usw. Der Timer ist hier für den jeweiligen Bewertungszeitraum auf "Aus" programmiert und wird dann nach dieser Zeit aktiv, wenn das zugrundeliegende Kriterium (z.B. der Systemeingang Batteriefehler) noch anliegt.

| Subadressen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|------------------|----------------|--------|-------------|-----------|---------|
| ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | | | | Ausgangsfunktionen | | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines | Infotexte | Konsole |
| Sequenz 0 Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3 Sequenz 4 Sequenz 5 Sequenz 6 Sequenz 7 Sequenz 8 Sequenz 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus | feste Zeit | 030,0 | Sekunden | | | | | | | | | | | |
| An | feste Zeit | 000,1 | Sekunden | | | | | | | | | | | |
| Ende | | | | | | | | | | | | | | |

Bei Statusmeldungen, für die Bewertungszeiträume benötigt werden, findet die finale Auslösung der Statusmeldungen nun durch die Timer statt. Die dafür noch nötige Zuordnung erledigen Eingangsfunktionen 51-58:

| Subadressen | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|--------|-------------|-----------|---------|
| ISSIs | Statuswerte | Statusziel-ISSIs | Eingangsfunktionen | Ausgangsfunktionen | Sirenensequenzen | Timersequenzen | POCSAG | Allgemeines | Infotexte | Konsole |
| 1 - 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | |
| Auslösender Eingang | | Logik | | Ausgelöste Funktion | | | | | | |
| 051: | Timerausgang | 1 | 0>1 | Status verzög... | 57352 | | | | | |
| 052: | Timerausgang | 1 | 1>0 | Status verzög... | 57356 | | | | | |
| 053: | Timerausgang | 2 | 0>1 | Status sofort | 57353 | | | | | |
| 054: | Timerausgang | 2 | 1>0 | Status sofort | 57357 | | | | | |
| 055: | Timerausgang | 3 | 0>1 | Status sofort | 57354 | | | | | |
| 056: | Timerausgang | 3 | 1>0 | Status sofort | 57358 | | | | | |
| 057: | Timerausgang | 4 | 0>1 | Status sofort | 57349 | | | | | |
| 058: | Timerausgang | 4 | 1>0 | Status verzög... | 57348 | | | | | |

Sollten in Zukunft Änderungen dieser Bewertungszeiträume nötig werden, muss dann nur der Wert in der jeweiligen Timersequenz angepasst werden. Für die Musterkonfiguration sind diese wie folgt zugeordnet:

| | |
|--------------------|----------------|
| Stromnetzfehler | Timersequenz 0 |
| Batteriefehler | Timersequenz 1 |
| Temperaturfehler | Timersequenz 2 |
| Technischer Fehler | Timersequenz 3 |

(Achtung: Tabelle nur gültig, wenn von der Musterkonfiguration Bayernparameter ausgegangen wird!)

4.6. Netz-Abhängigkeit eines Sammelstöreeingangs

Ein externer Sammelstörungseingang beinhaltet häufig auch den Netzausfall. Damit bei Netzausfall keine doppelten Meldungen (Netzausfall und Technischer Fehler) versendet werden, kann der externe Sammelstöreeingang netzabhängig programmiert werden. Dafür werden die Teilnummern 7 und 8 benutzt.

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------|-----|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 045: | Interne Eingangsplatine | Eingang 3 | 0>1 | Systemeingang | Technischer Fehler | Systemeingang an | TN8(nur wenn Strom... |
| 046: | Interne Eingangsplatine | Eingang 3 | 1>0 | Systemeingang | Technischer Fehler | Systemeingang aus | TN8(nur wenn Strom... |

In der Musterkonfiguration Bayernparameter V1.2 ist diese Funktionalität standardmäßig für Eingang 3 gesetzt.

Anmerkung: Das Verknüpfen unterschiedlicher Eingangskriterien zu einem Systemeingang muss über Verwendung unterschiedlicher Teilnummern geschehen. Der für zu versendende Statusmeldungen relevante Zustand des Systemeingangs ist das logische ODER aus allen Teilnummern. So wird verhindert, dass bei Wegfallen eines Kriteriums der Zustand als OK gemeldet wird, so lange der Fehler noch über ein anderes Kriterium anliegt.

4.7. Infotext

Ist die Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX mit der Logikplatine über den 9pol. COM-Anschluss verbunden, dann werden im Reiter "Infotexte" aktuelle Status-Infos ausgegeben.

The screenshot shows the 'Infotexte' tab of the Prog_TETRAFX software. The interface is divided into two main columns of text. The left column contains general system information, and the right column lists detected TETRA frequencies.

Left Column Information:

- Boardtemperatur: + 25 Grad
- Vin: 14,44V Vakku: 13,31V
- Hersteller: FunkTronic GmbH
- Hardware: TETRAFX
- Software: TETRAFX
- Version: V1.02
- Datum: 23.03.23
- System-Flags - Error:00780000 - Warn:00000000 - Stat:00000004
- Stat |ACCULoad
- Inputs:00000040 - Outputs:00000000
- Eig. ISSI: [redacted] HE.....DIENSTLEISTER.12
- Gew. GSSI: [redacted] (Heimnetz)
- MRT-Hersteller: SEPURA
- MRT-Hardware: SRG3900
- MRT-Software: [redacted]
- MRT-Seriennr.: [redacted]
- LAC00: 8857 -78dBm verbunden

Right Column Information (TETRA Frequencies):

- LAC01: 8886 -81dBm
- Frq01: 393,6375MHz -81dBm
- Frq02: 394,8875MHz -115dBm
- Frq03: 394,1375MHz -108dBm
- Frq04: 391,6375MHz -108dBm
- Frq05: 391,7875MHz -109dBm
- Frq06: 392,5875MHz -111dBm
- Frq07: 393,4375MHz -111dBm
- Frq08: 391,5375MHz -112dBm
- Frq09: 392,7125MHz -113dBm
- Frq10: 393,5625MHz -113dBm
- Frq11: 390,5875MHz -114dBm
- Frq12: 393,9875MHz -115dBm
- Frq13: 392,2125MHz -115dBm
- Frq14: 391,7625MHz -115dBm
- Frq15: 392,6875MHz -115dBm
- Frq16: 393,3625MHz -116dBm

Neben der Boardtemperatur, der Eingangsspannung von Netzteil bzw. DC/DC-Wandler und Akku ist hier immer die Firmware-Version der TETRAFX ersichtlich. Die Punkteleiste rechts vom Herstellernamen zeigt hierbei an, wie die Anzeige zyklisch aktualisiert wird.

Als nächstes folgen die System-Flags, die zunächst wenig aussagekräftig sind. Spezifische relevante Zustände (Fehler, Warnung oder Status) werden in der darunterliegenden Zeile als kurzer Text ausgegeben, hier im Beispiel wird gerade der Akku geladen. Eine Übersicht über diese Texte gibt das folgende Kapitel

Auch gibt eine weitere Ausgabe Aufschluss über geschaltete Ausgänge bzw. erkannte Eingänge. Sollten Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte immer auch den Inhalt dieses Reiters mit zu, entweder als Screenshot oder via Markieren und Kopieren.

Wenn ein Funkgerät angebunden und erkannt ist, erhalten Sie im Folgenden weitere Informationen:

- ISSI (+OPTA) der eingelegten SIM-Karte
- die vom Funkgerät ausgewählte Primärgruppe
- Daten zu Hardware, Software und TEI bzw. Seriennummer des Funkgeräts
- Übersicht der vom Funkgerät detektierten TETRA-Zellen (beim MTM800 FuG ET werden immer die Zellennummern angezeigt anstatt wie hier im Beispiel Frequenzen)

4.8. Texterklärungen – Systemflags

a) Error-Meldungen

| | |
|----------|---|
| TEMPdata | Temperatursensor kann nicht ausgelesen werden |
| EEPRread | EEPROM-Speicherbaustein defekt |
| EEPRdata | EEPROM-Daten sind ungültig |
| RELOread | Rücklesefehler bei interner Relais-Platine |
| RELxread | Rücklesefehler bei optionalen weiteren Relais-Platinen (nicht in Standardversion) |
| RELxdata | Keine Datenverbindung zu weiterer Relaisplatine (nicht in Standardversion) |
| POWRover | Überstromfehler bei Powerplatine |
| POWRdata | Keine Datenverbindung zur Powerplatine |
| POWRmism | Powerplatine ist nicht mit Version der TETRA FX1 kompatibel (230V vs. 24V) |
| SIRNread | Fehler beim Rücklesen des Sirenensteuerausgangs (Taktgeber) |
| ACCUvoid | Kein Akku detektiert (nur bei Version mit eigenem Puffer-Akku) |
| ACCUload | Akku-Ladefehler (nur bei Version mit eigenem Puffer-Akku) |
| MAINvoid | Keine Netzspannung festgestellt |

b) Warnungen


| | |
|----------|--|
| TEMPover | Interne Temperatur außerhalb des programmierten Bereichs |
| ACCUlowU | Akku unterhalb der Mindestspannung |
| ACCUlowC | Akku-Kapazität zu niedrig (bislang nicht implementiert) |
| EEPRnewV | EEPROM enthält Daten aus neuerer Firmware-Version (= Gerät benötigt möglicherweise ein Update, um alle programmierten Funktionen zu unterstützen) |

c) Status

| | |
|----------|--|
| SIRNoutp | Sirenenausgang ist getastet |
| SIRNacti | Sirenenprogramm ist aktiv (inkl. Verzögerungszeit, Pausen und Sperrzeit) |
| ACCUload | Akku wird geladen |
| ACCUunld | Akku wird entladen (bislang nicht implementiert) |

5. Firmware-Update der TETRAFX

Das Firmware-Update der TSE TETRAFX1 wird mit unserem BootloaderFT durchgeführt. Verwendet wird hierfür dieselbe von außen zugängliche COM-Schnittstelle, auf die mit einem handelsüblichen USB-COM-Wandler von PCs/Laptops aus zugegriffen werden kann. Den BootloaderFT erhalten Sie auf www.funktronic.de im Bereich Downloads. Wählen Sie zur Verbindung die Einstellung "Commander 6", welche für die meisten neuen Geräte funktioniert. Derzeit gibt es keine bekannten Restriktionen bei Firmware-Upgrades.

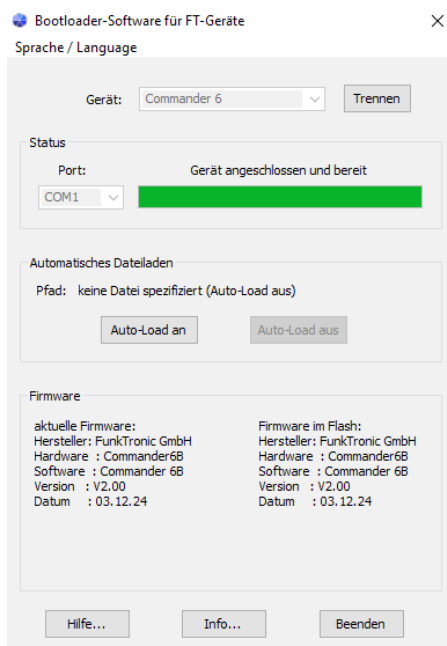

Bitte beachten Sie jedoch, dass neue Versionen unserer Konfigurationssoftware Prog_TETRAFX (siehe voriges Kapitel) ältere Geräte mit einer Firmware vor V1.05 in vielen Fällen nicht mehr auslesen bzw. deren Speicherstände ggfs. nicht mehr öffnen können. Verwenden Sie daher zum Auslesen oder Aufspielen älterer Konfigurationen die V1.03 der Prog_TETRAFX. Die unterschiedlichen Versionen dieser Software befinden sich ebenfalls auf unsere Webseite im Bereich Downloads.

6. Anforderungen an das TETRA-Funkgerät

Um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten, müssen ein paar Parameter in der Programmierung der Digitalfunkgeräte beachtet und ggf. von den zuständigen Stellen angepasst werden. Diese für die Anschaltung der **TETRAFX** wichtigsten Parameter sind im Folgenden für das **Sepura SRG3900/SCG2229** und das **Motorola MTM800 FuG ET** aufgeführt.

6.1. Programmierung Sepura SRG3900/SCG2229

Parameter 8150:

(Profile >> PEI Parameter >> Allgemeine PEI-Parameter >> Parameter)

"Standard Hayes Baudrate" auf "38400"

6.2. Programmierung Motorola MTM800 FuG ET

Funktionsflags

- "Externes Gerät": Muss aktiviert sein!

Datendienste >> PEI-Parameter

- "Baudrate": 38400

7. Revisionsvermerke

- 2023-01-16 - Erste Version erstellt
- 2023-01-28 - Zufallsverzögerung direkt bei GSSI/Sub-Konfig. programmierbar
- 2023-02-28 - kleinere Anpassungen
- 2023-03-24 Version zum Serienstart
 - Beschreibung der Anzeige-LEDs in finaler Version
 - Ergänzung Reiter Infotexte (Prog_TETRAFX1)
 - Ergänzung Produktfotos
 - kleinere Anpassungen
- 2023-03-29 - kleinere Anpassungen
- 2023-05-10 - Hinweis auf erweiterte Warnmeldungen über Konfig-Software Prog_TETRAFX1
 - neues Kapitel zur Erklärung der Systemflag-Texte
 - kleinere Anpassungen
- 2023-07-13 - genaue Beschreibung der Relais-Klemmen zugefügt
 - Hinweis auf den Prüf-Taster zum Funktionstest zugefügt
- 2023-09-21 - Lagepläne, Verdrahtungspläne und Pläne zur MRT-Verkabelung zugefügt
- 2024-10-16 - Programmierbeispiele erweitert
 - neue Funktionalität für Sturmwarnleuchten (ab Firmware V1.05)
- 2025-06-10 - Lageplan 24V-Version ohne Akku (Farben berichtigt)
- 2025-07-14 - Hinweise für Firmware-Updates zugefügt
- 2025-08-14 - Punkte "Statusversand und Bewertungszeiträume" + "Netz-Abhängigkeit eines Sammelstörungseingangs" zugefügt